






Phase 1 : température froide

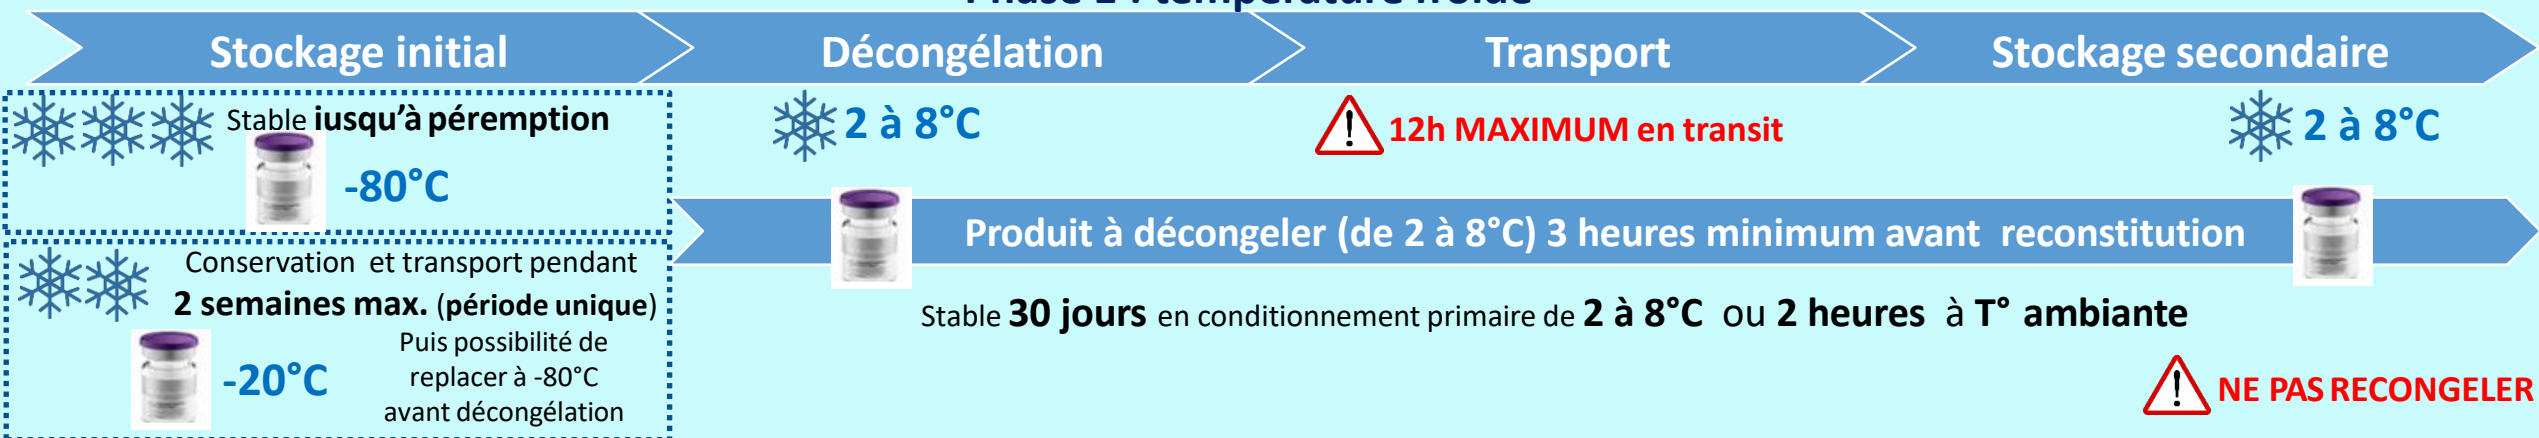

Phase 2 : température ambiante

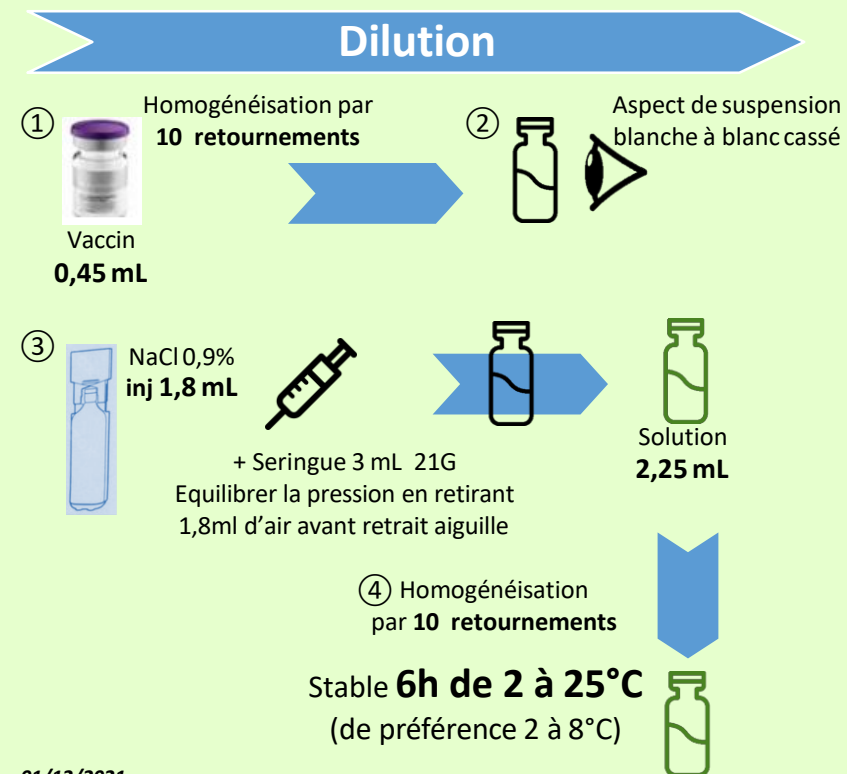

Administration

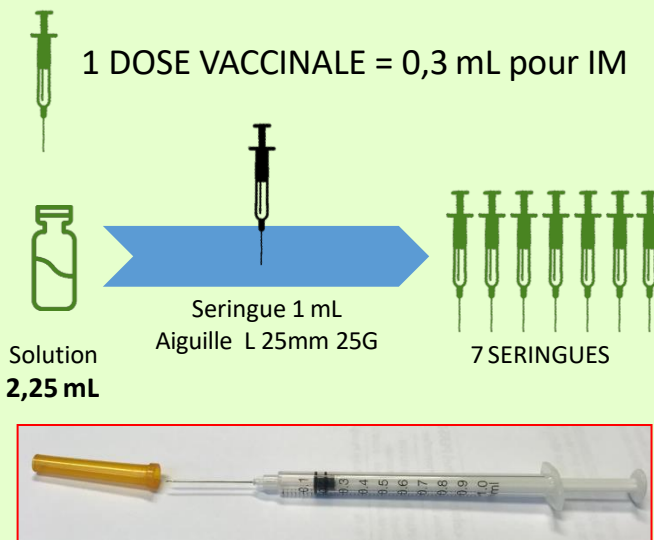

Utilisation impérative de seringues avec aiguilles serties

! Jeter le surplus

Traçabilité

- Décongélation
 - **Date et Heure** de sortie **-80°C**
 - **Date et Heure** de sortie **-20°C**
 - **Date et Heure** de péremption (30j)
- Transport
 - **Date et Heure** de départ
 - **Date et Heure** de réception
- Reconstitution
 - **Date et Heure** de reconstitution
 - **Date et Heure** de péremption (6h)